


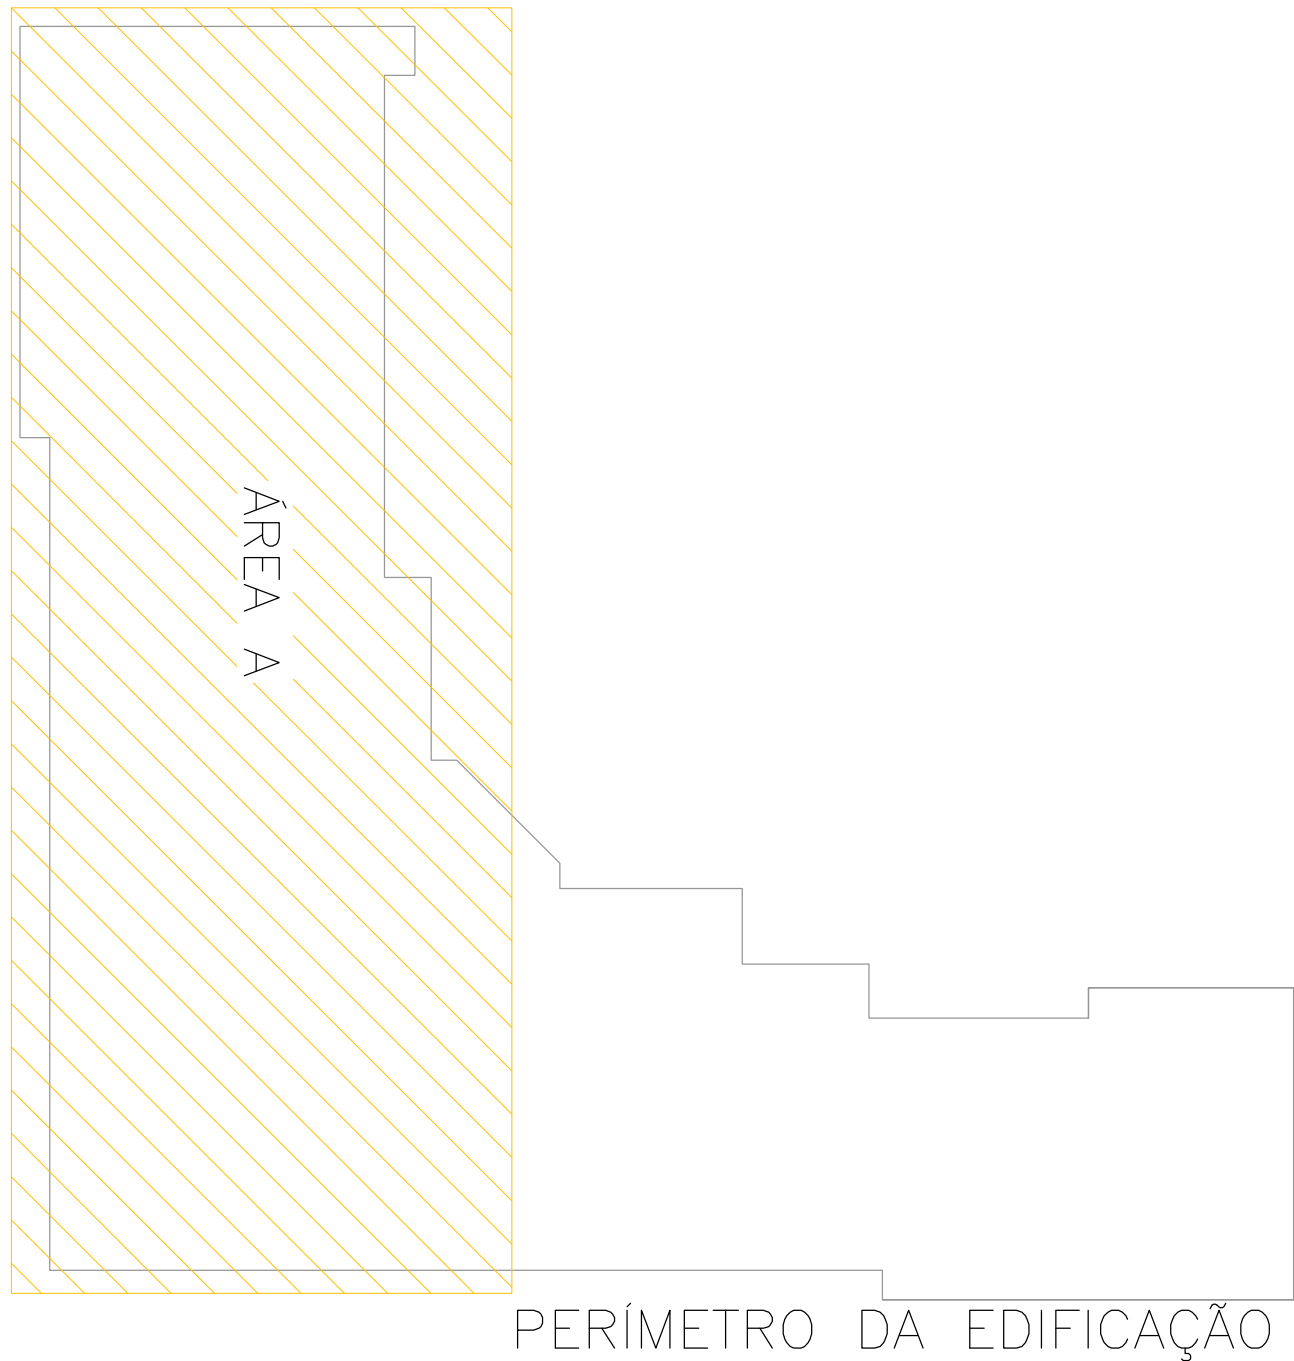

Legenda das indicações

- CH Chuveiro - 25mm x 3/4"
- LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
- MIC Mistoto sifão, c/válv. Descarga p/mtic com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
- PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
- RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
- RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
- Saída Saida livres - 25 mm
- TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
- VD Válvula de descarga c/PVC soldável - 1,1/2"
- VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda

- Bombas
- Registro truto gaveta Industrial c/PVC soldável - RG
- Registro de Pressão com PVC soldável - RP
- Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG
- Válvula de descarga c/PVC soldável - VD

OBSERVAÇÕES:

- AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS
- AS TUBULAÇÕES DEVEM SER EMBUTIDAS NAS ALVENARIAS



R. Curuchio Amorante, 988, Duque de Caxias, Quilômetro 33,322 - 3669 quadrotroprojetos.com
Fone / fax: (55) 33322 - 3669 quadrotroprojetos.com
www.quadrotroprojetos.com

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE ÁGUA FRIA

Proprietário: UNINIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Local: A.V. PAULSTER, 458, URCA, RIO DE JANEIRO-RJ

Autor do Projeto:

LUCIANE CLEONICE DURANTE
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PROF 000422

Assessor: INSTALAÇÕES PRECISAS, ÁGUA FRIA, PLANEJAMENTO
PLANTA GERAL, PLANEJAMENTO ÁGUA FRIA, LEGENDA

Escala: INDICADA

Data: DEZ/10

Folha: AC-13